



COMISIÓN FEDERAL  
DE ELECTRICIDAD




## **MEDICIÓN PARA ACOMETIDA EN SUBESTACIÓN COMPARTIDA CON SERVICIOS MEDIDOS EN BAJA TENSIÓN**

**ESPECIFICACIÓN  
CFE DCMMT600**

**DICIEMBRE 2014**



1 CFE DCMMT601 MEDICIÓN PARA ACOMETIDA EN SUBESTACIÓN COMPARTIDA CON SERVICIOS MEDIDOS EN BAJA TENSIÓN.

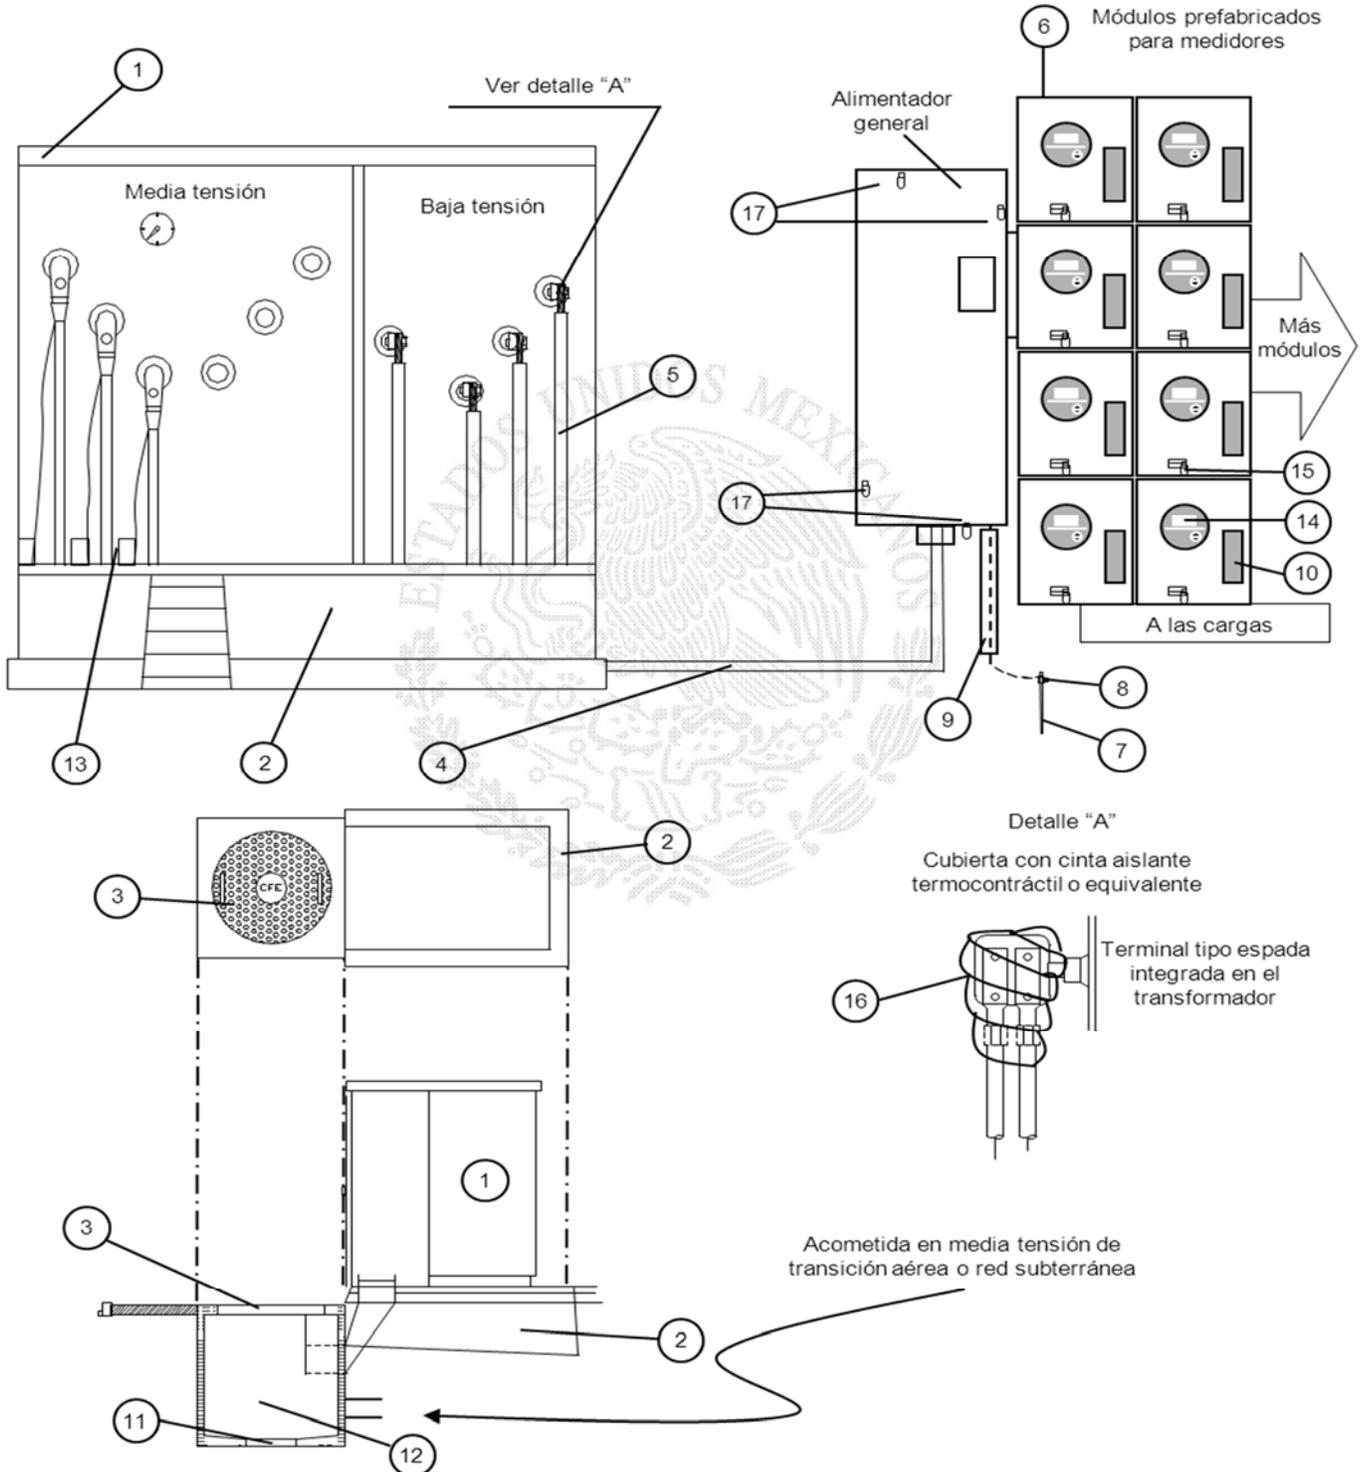

Acotaciones en metros

Nota: La subestación y acometida se presenta con fines ilustrativos, no debe ser tomada como base de diseño y construcción de obras

Sin escala

